



# "REPTY" GÓRNOŚLĄSKIE CENTRUM REHABILITACJI

im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach

DN-ZP-382-8/6/24

Tarnowskie Góry, dnia 14.06.2024r.

## WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania pn.: „Dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą zbiorników”, nr sprawy **GCR/16/W/2024**

„REPTY” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka, przekazuje Wykonawcom treść zapytań wraz z wyjaśnieniami dot. opisu przedmiotu zamówienia.

1. Prosimy o zmianę z: „Wykonawca zobowiązuje się na swój koszt do dostarczenia zbiornika kriogenicznego, jego montażu i uruchomienia w terminie do 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy, w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego” Na: „Wykonawca zobowiązuje się na swój koszt do dostarczenia zbiornika kriogenicznego, jego montażu i uruchomienia w terminie do 14 dni roboczych od dnia podpisania umowy (podpisanie umowy nie wcześniej niż 3 lipca 2024r.), w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. W przypadku gdy nasza oferta okaże się najkorzystniejszą należy uwzględnić czas demontażu zbiornika aktualnego dostawcy, termin 5 dni roboczych wydaje się bardzo krótkim na zorganizowanie demontażu oraz montażu zbiornika ;

**Odpowiedź brzmi: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższą zmianę.**

2. W przypadku dostaw tlenu ciekłego do zbiornika będącego własnością Zamawiającego konieczne jest dopasowanie odpowiednich części umożliwiających tankowanie m.in. odpowiedniej końcówki przeznaczonej do tankowania, która musi być dopasowana do przyłącza cysterny, stąd również prosimy o wydłużenie terminu uruchomienia dostaw z 5 dni roboczych od podpisania umowy na 14 dni roboczych od dnia podpisania umowy (podpisanie umowy nie wcześniej niż 3 lipca 2024r.),

**Odpowiedź brzmi: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na uruchomienie dostaw w terminie 14 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.**

3. W przypadku wymogu szkolenia, prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający akceptuje wykonanie instruktażu stanowiskowego? Pragniemy nadmienić, że szkoleniami mogą zajmować się tylko i wyłącznie osoby do tego odpowiednio przygotowane tj. posiadające wiedzę i możliwości pedagogiczne;

**Odpowiedź brzmi: Zamawiający informuje, że dopuszcza wykonanie instruktażu stanowiskowego pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi wydzierżawionych urządzeń.**

„Repty” Górnośląskie  
Centrum Rehabilitacji  
im. Gen. Jerzego Ziętka

ul. Śniadeckiego 1  
42-600 Tarnowskie Góry

repty@repty.pl  
www.repty.pl

tel. 32 384 70 71  
tel. 32 285 30 71  
tel. 32 39 01 414  
tel/fax 32 285 41 23



Województwo  
Śląskie

4. Prosimy o zmianę z: „wymagana realizacja dostawy do 24 godzin w dni robocze od zgłoszenia zapotrzebowania przez kupującego” na: „wymagana realizacja dostawy do 48 godzin w dni robocze od zgłoszenia zapotrzebowania przez kupującego” Tlen medyczny nie jest lekiem ratującym życie i nie wymaga dostaw na „CITO”;

**Odpowiedź brzmi: Zamawiający informuje, że dokonuje modyfikacji zapisów ogłoszenia o zamówieniu/zaproszenia do złożenia oferty oraz załącznika nr 4 – projekt umowy w następujący sposób:**

**Ogłoszenia o zamówieniu:**

**„3.1.1. Dostawa tlenu medycznego sprężonego :**

- a) butle stalowe o pojemności 50 l ( 10,6 m<sup>3</sup> ) – 30 szt.,
- b) butle stalowe o pojemności 10 l ( 2,1 m<sup>3</sup> ) – 140 szt.,
- c) dzierżawa butli ok. 80 szt. na dobę,
- d) wymagana realizacja dostawy do 48 godzin w dni robocze od zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego,
- e) transport tlenu/ butli ok. 8 razy w czasie trwania umowy.”

**Załącznik nr 4 – projekt umowy:**

**„§1 Przedmiot umowy**

**1.1. Dostawa tlenu medycznego sprężonego :**

- a) butle stalowe o pojemności 50 l ( 10,6 m<sup>3</sup> ) – 30 szt.,
- b) butle stalowe o pojemności 10 l ( 2,1 m<sup>3</sup> ) – 140 szt.,
- c) dzierżawa butli ok. 80 szt. na dobę,
- d) wymagana realizacja dostawy do 48 godzin w dni robocze od zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego,
- e) transport tlenu/ butli ok. 8 razy w czasie trwania umowy.”

5. Prosimy o zmianę z: „Dostawa tlenu medycznego ciekłego 12000 kg w okresie trwania umowy, wymagana realizacja dostawy do 24 godzin w dni robocze od zgłoszenia zapotrzebowania przez Kupującego” na: „Dostawa tlenu medycznego ciekłego 12000 kg w okresie trwania umowy, wymagana realizacja dostawy do 48godzin w dni robocze od zgłoszenia zapotrzebowania przez Kupującego”. Tlen medyczny nie jest lekiem ratującym życie i nie wymaga dostaw na „CITO”;

**Odpowiedź brzmi: Zamawiający informuje, że dokonuje modyfikacji zapisów ogłoszenia o zamówieniu/zaproszenia do złożenia oferty oraz załącznika nr 4 – projekt umowy w następujący sposób:**

**Ogłoszenia o zamówieniu:**

**„3.1.2. Dostawa tlenu medycznego ciekłego 12000 kg w okresie trwania umowy, wymagana realizacja dostawy do 48 godzin w dni robocze od zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego.”**

**Załącznik nr 4 – projekt umowy:**

**„§1 Przedmiot umowy**

**1.2. Dostawa tlenu medycznego ciekłego 12000 kg w okresie trwania umowy, wymagana realizacja dostawy do 48 godzin w dni robocze od zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego.”**

6. Czy Zamawiający dopuszcza butle o pojemności 40L w ilości 50 sztuk, co będzie zbliżone do 319 m<sup>3</sup> jakie Zamawiający określa przy butlach o pojemności 50L?

**Odpowiedź brzmi: Zamawiający informuje, że dopuszcza zaoferowanie tlenu medycznego sprężonego w butli stalowej o pojemności 40 l w ilości 50 szt.**

7. Czy Zamawiający w przypadku butli o pojemności 10L ma na myśli butle ze zintegrowanym reduktorem czy bez?; Jeżeli Zamawiający na myśli butle bez zintegrowanego reduktora prosimy o dopuszczenie butli o pojemności 10L 1,6m<sup>3</sup>, w przypadku butli ze zintegrowanym reduktorem prosimy o dopuszczenie butli o pojemności 10L 2,14m<sup>3</sup>;

**Odpowiedź brzmi: Zamawiający informuje, że wymaga zaoferowania butli bez zintegrowanego reduktora o pojemności 10 l 1,6m<sup>3</sup>.**

8. Prosimy o umieszczenie pozycji transport (za dostawę) w przypadku dostaw tlenu ciekłego, analogicznie do innych produktów oraz wyrobów medycznych zawartych w formularzu asortymentowo-cenowym.

**Odpowiedź brzmi: Zamawiający informuje, że dokonuje modyfikacji pozycji 9 formularza asortymentowo-cenowego stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu/zaproszenia do złożenia oferty poprzez dodanie wiersza:**

transport		4
-----------	--	---

**Zmodyfikowany załącznik nr 1 do ogłoszenia/zaproszenia stanowi załącznik do niniejszego pisma.**

9. Prosimy o potwierdzenie, czy w przypadku wytycznych do zbiornika na azot ciekły medyczny Zamawiający akceptuje poniższe stanowisko:

Zbiornik ciekłego azotu medycznego o parametrach:

b) niskociśnieniowy z zaworami bezpieczeństwa ok. 4 Bar - Ciśnienie pracy zbiornika to 4 bary, zawory z reguły montowane są wyższe, bowiem do dostosowania ciśnienia służy odpowiedni regulator, oraz ekonomizery. Zawory nie służą do utrzymywania ciśnienia w zbiorniku;

c) elektroniczny wskaźnik poziomu cieczy – z wiedzy jaką posiadamy proponowane w większości firm poziomowskazy są analogowe- wskazówka, we wszystkich zbiornikach powinny być tak montowane, aby bez problemu działała telemetria;

**Odpowiedź brzmi: Zamawiający informuje, że akceptuje powyższe.**

10. W przypadku badań – odbiór UDT odbywa się po montażu zbiornika u klienta. Odbywają się one w miejscu docelowej eksploatacji urządzenia. Nic wcześniej nie da się przeprowadzić, bo z mocy przepisów, wszelakie wcześniejsze są nieważne.

**Odpowiedź brzmi: Zamawiający informuje, że akceptuje powyższe.**

11. Załącznik nr 1 FORMULARZ ASORTYMENTOWO poz. pn. tlen med. sprężony butle 50l (10,6 m<sup>3</sup>)  
Z uwagi na minimalne różnice w parametrach butli dostępnych u różnych potencjalnych wykonawców, zwracamy się z wnioskiem o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza również butle z tlenem medycznym sprężony o pojemności 50l i zawartości gazu 10,7 m<sup>3</sup>.

**Odpowiedź brzmi: Zamawiający informuje, że dopuszcza zaoferowanie tlenu medycznego sprężonego w butli o pojemności 50 l i zawartości gazu 10,7 m<sup>3</sup>.**

12. Załącznik nr 4 Wzór umowy, § 1 Przedmiot umowy, ust. 1.2

Z uwagi, że zakres zadania obejmuje również dostawy tlenu medycznego ciekłego 12 000 kg w okresie trwania umowy, Wykonawca zwraca się z wnioskiem o udzielenie informacji dot. parametrów zbiornika kriogenicznego. posiada Zamawiający, tj. Wykonawca oczekuje podania przez Zamawiającego następujących danych:


- Typ zbiornika
- Producent zbiornika
- pojemność zbiornika
- informacji czy zbiornik jest stacjonarny czy przewoźny

**Odpowiedź brzmi: Zamawiający informuje, że posiada zbiornik o następujących parametrach:**

- Typ zbiornika - Perma-Cyl 5000/37
- Producent zbiornika – Chart Ferox, a.s.
- Pojemność zbiornika – 4,88 m<sup>3</sup>
- Informacji czy zbiornik jest stacjonarny czy przewoźny - stacjonarny.

13. Załącznik nr 4 Wzór umowy, § 1 Przedmiot umowy, ust. 1.2  
Z uwagi, że zakres zadania obejmuje również dostawy tlenu medycznego ciekłego 12 000 kg w okresie trwania umowy, Wykonawca zwraca się z wnioskiem o udzielenie informacji dot. drogi dojazdowej do zbiorników na ciekły tlen medyczny?  
Czy występują ograniczenia przestrzenne?  
Czy występują ograniczenia tonażowe (czy realizacja dostaw jest możliwa pojazdem ciężarowym o Dopuszczalnej masie całkowitej 40 ton?  
Zwracamy się również z prośbą o informacje dot. rodzaju oraz ładowności pojazdu, którym realizowano dotychczasowe dostawy ciekłego tlenu medycznego.  
**Odpowiedź brzmi: Zamawiający informuje, że na drodze dojazdowej do zbiorników na ciekły tlen medyczny nie występują ograniczenia przestrzenne.**  
**Realizacja dostaw nie jest możliwa pojazdem ciężarowym o dopuszczalnej masie całkowitej 40 ton.**  
**Dotychczasowe dostawy były realizowane samochodami o masie całkowitej 20-24 tony oraz pojemnością cysterny około 20.000 l.**  
**W celu zapoznania się z trasą dojazdu i miejscem usytuowania zbiorników istnieje możliwość odbycia wizji lokalnej. Za organizację i przebieg wizji odpowiedzialny jest pracownik Działu Techniczno-Inwestycyjnego Zamawiającego, tel. 573-915-627.**

Poniżej lokalizacja zbiorników na ciekły tlen medyczny.

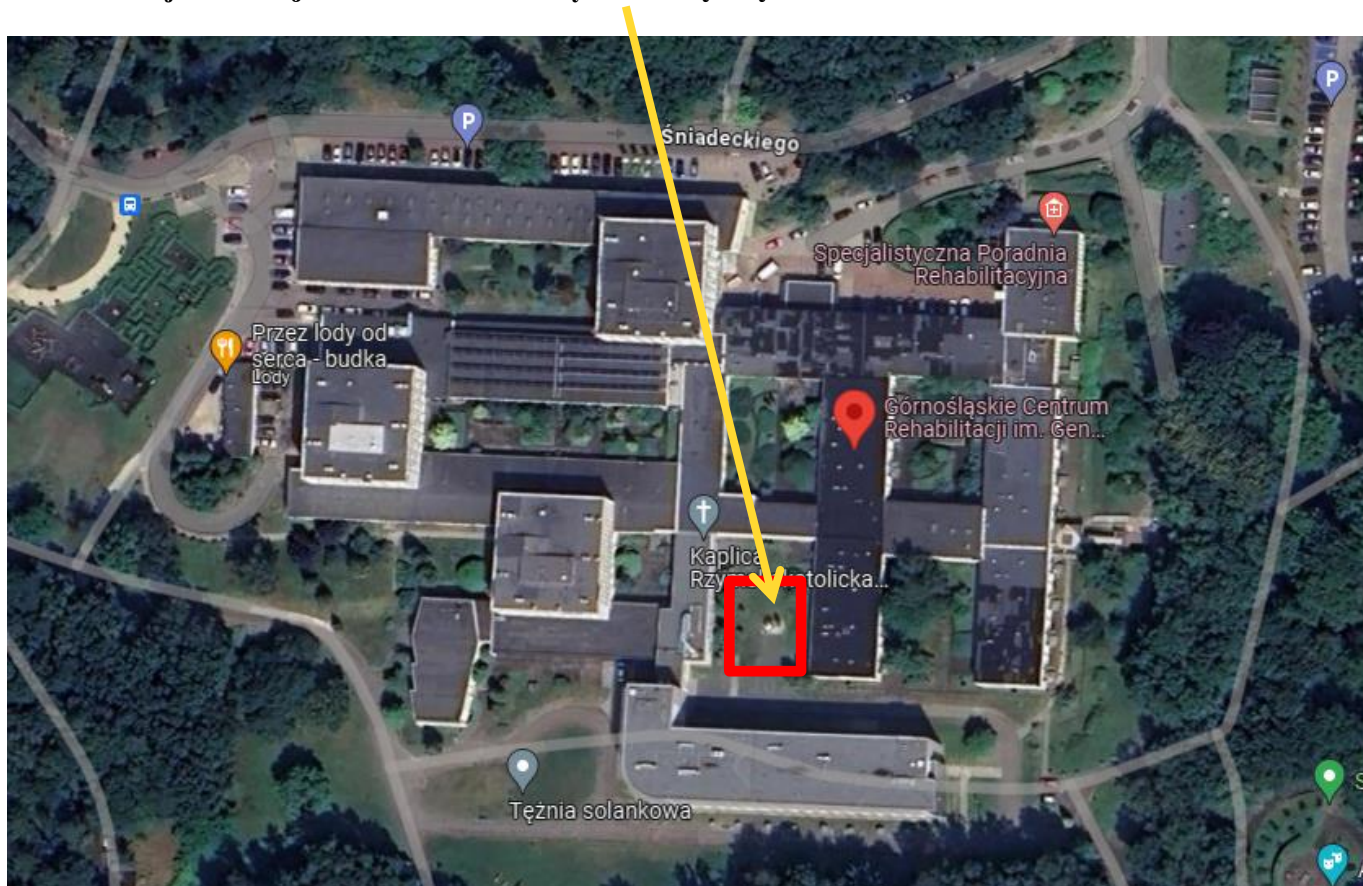

14. Załącznik nr 1 FORMULARZ ASORTYMENTOWO poz. pn. dzierżawa zbiornika ok. 1000 l.  
Wykonawca zwraca się z wnioskiem o Wykonawca zwraca się z wnioskiem o udzielenie odpowiedzi czy Zamawiający dopuszcza w ramach dzierżawy zaoferowanie zbiornika na ciekły azot medyczny o poj. 800 l. Jeśli tak zwracamy się z wnioskiem o zmianę Zaproszenia do złożenia oferty wraz z załącznikami w tym zakresie.  
**Odpowiedź brzmi: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższa zmianę.**

15. Załącznik nr 4 Wzór umowy, Warunki płatności, ust. 5  
Wykonawca zwraca się z wnioskiem o udzielenie odpowiedzi czy Zamawiający dopuszcza przesyłanie faktur elektronicznych na adres mailowy? Jeśli tak wnosimy o zmianę zapisu

Z:

5. *Wartość poszczególnych faktur zostanie wyliczona przy zastosowaniu cen jednostkowych wynikających z formularza cenowego – załącznika nr 1.*

Na :

5. *Wartość poszczególnych faktur zostanie wyliczona przy zastosowaniu cen jednostkowych wynikających z formularza cenowego – załącznika nr 1. Zamawiający dopuszcza przesyłanie faktur elektronicznych na wskazany adres mailowy: .....*

**Odpowiedź brzmi: Zamawiający informuje, że dokonuje modyfikacji zapisu § 2 ust 3 załącznika nr 4 – projekt umowy w następujący sposób:**

**„3. Wartość poszczególnych faktur zostanie wyliczona przy zastosowaniu cen jednostkowych wynikających z formularza cenowego – załącznika nr 1. Zamawiający dopuszcza przesyłanie faktur elektronicznych na wskazany adres mailowy: faktury@repty.pl”**

*Z poważaniem  
Kierownik Zamawiającego  
Dyrektor Norbert Komar*